



Паспорт

Муфта противопожарная «БАЛТИКА ПМ»

для полимерных труб диаметром до 250 мм



Противопожарная муфта «БАЛТИКА ПМ» предназначена для препятствия распространения пожара через места прохода труб из поливинилхлорида, полиэтилена, полипропилена, а также металлических труб с различной изоляцией, сквозь перегородки и межэтажные перекрытия. В случае возникновения пожара, под воздействием высоких температур муфта срабатывает и перекрывает отверстие в перекрытии(стене) с нормированной степенью огнестойкости EI-150.

Технические характеристики:

Тип муфты	Внешний диаметр муфты, мм	Диаметр трубы, мм	Вес муфты, не более, г
Балтика ПМ-250	285	250	3500
Балтика ПМ-225	250	225	3200
Балтика ПМ 200	235	200	3000

Общие технические характеристики:

Наименование показателя	Норма по ТУ	Фактически
Коэффициент вспучивания, не менее%	900	соответствует
Предел огнестойкости EI, мин	150	соответствует
Объемная масса, кг/м ³	1500	соответствует
Время полного перекрытия, не более, мин	20	соответствует

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 22.19.20-017-58295224-2021 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения, установленных ТУ.

Инструкция по установке:

Установку муфты необходимо производить согласно технологического регламента № 002.10. Место установки противопожарной муфты очистить от посторонних предметов, наплывов раствора, мешающих плотному примыканию к поверхности ограждающей конструкции.

1. Если муфта устанавливается на предварительно проложенную трубу, то корпус муфты крепится к стене или потолочному перекрытию, через которое проходит труба, саморезами с МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ дюбелями или анкерными болтами. (см. схема установки 1)
2. Если муфта устанавливается до прокладки труб, то верхняя часть корпуса частично входит в отверстие в стене или перекрытии, далее проем заделывается бетонным раствором. Срок эксплуатации изделия не менее 30 лет. (см. схема установки 1)

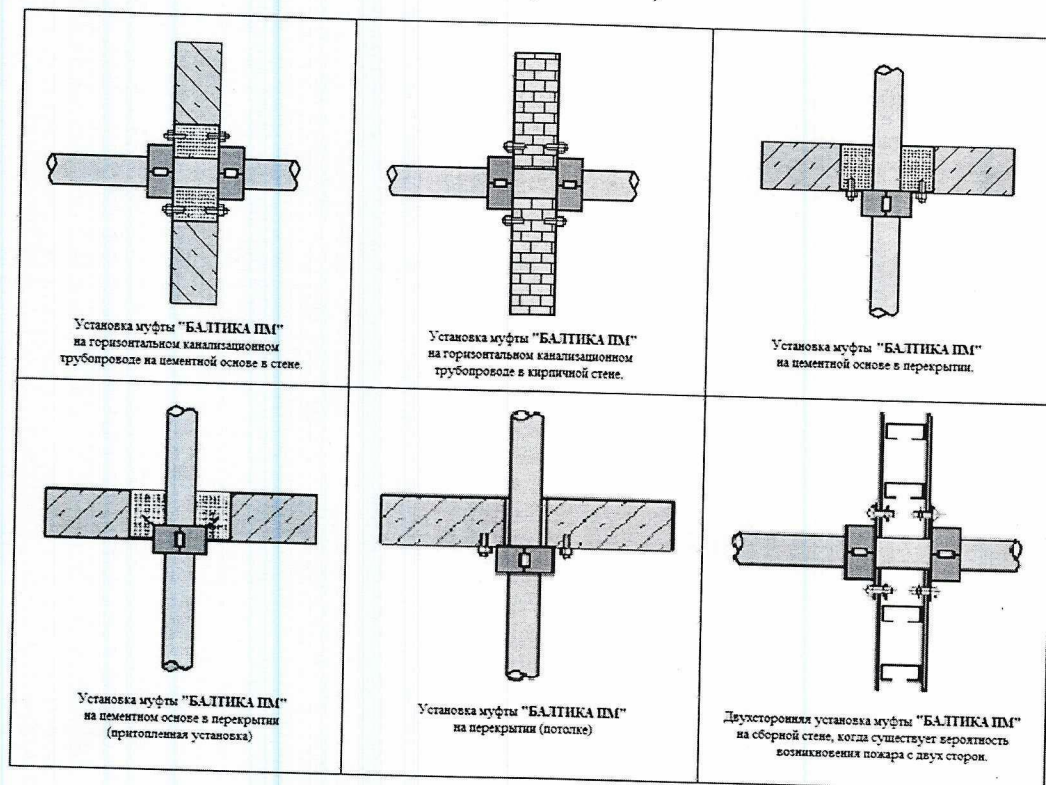


Схема установки 1

Гарантии изготовителя:

Гарантийный срок хранения – 10 лет.

Хранение при температуре не ниже -50 и не выше +50 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха не более 75%. Помещения для хранения ЖЗ (неотареливаемое хранилище) по ГОСТ 15150.

Срок эксплуатации изделия не менее 5 лет.

Тип муфты _____ Партия № _____ Дата изготовления _____ 2024 г.

Сведения о предприятии-изготовителе: ООО «Национальная Пожарная Компания»,
187032, РОССИЯ, Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Тельмана, д. 60, стр. 35, лит. Т.,
Тел./факс (812) 670-37-37, E-mail: info@nfcom.ru, www.nfcom.ru